


Ankomstterminal

Plantegning over placering af el og netværksstik

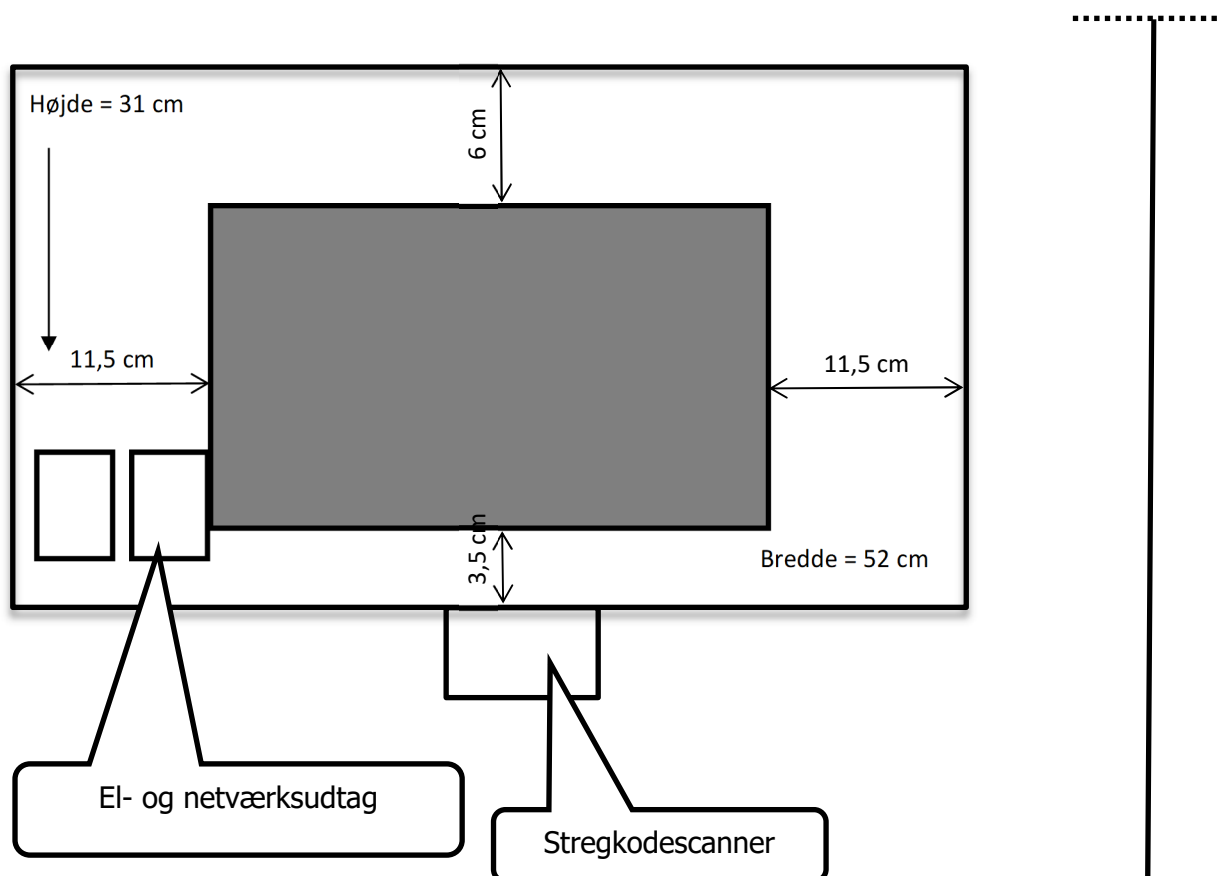

Ankomstterminal

El- og netværksudtag placeres mellem 1 - 11 cm fra siden og 2 cm fra underkanten af skærmen. Afsluttes i planforsænkede dåser. Det grå område er en forhøjning på 3 cm, hvor selve pc'en sidder skjult.

Hvis det er muligt at placere udtagene over nedsænket loft eller eventuelt i kældere, så kan der evt. monteres kabelkanal til at skjule ledningerne.

Ankomstterminalen sælges med den nye 2D scanner, der både kan scanne det almindelige sundhedskort og det nye sundhedskort på telefonen.

Fra gulv til overkant skærm
150 cm